

Request Risk Releasing from Hazardous Electrical Installations

request risk releasing from hazardous electrical installations

شرح خدمت :

ارائه گزارش نصب و راه اندازی خطرناک و مربوط به گردش کار برای تعمیر و رسیدگی به آنها و اعلام نتایج همگی در این نوع خدمات گنجانده شده است. مواردی مانند کج شدن و شکستن پست های برق شبکه، درب باز تابلوهای برق، نزدیک شبکه های سیمی به ساختمان ها، نشت روغن، تبدیل ها و غیره همگی جزو تاسیسات خطرناک محسوب می شوند.

Service Description :

report submitting of hazardous installation and relating workflow to fix and handle them and results announcement are all include in this

service type.the issuese such as tilting ,and breaking of network electric posts,electrical panels opened door ,near wire networks to buildings ,oil leaking of transforms and so on ,are all considered as hazardous .installations

متوسط زمان ارائه خدمت : 1 روز

واحد پاسخگو : معاونت مشترکین

شماره تماس واحد پاسخگو: 33163770
-087

نحوه ارائه خدمت : الکترونیکی نیمه
الکترونیکی مراجعه حضوری


مدارک لازم : شناسه قبض محل انشعاب

لینک دریافت خدمت

راهنمای استفاده از خدمت

توافق نامه سطح ارائه خدمت

سایر اطلاعات تکمیلی

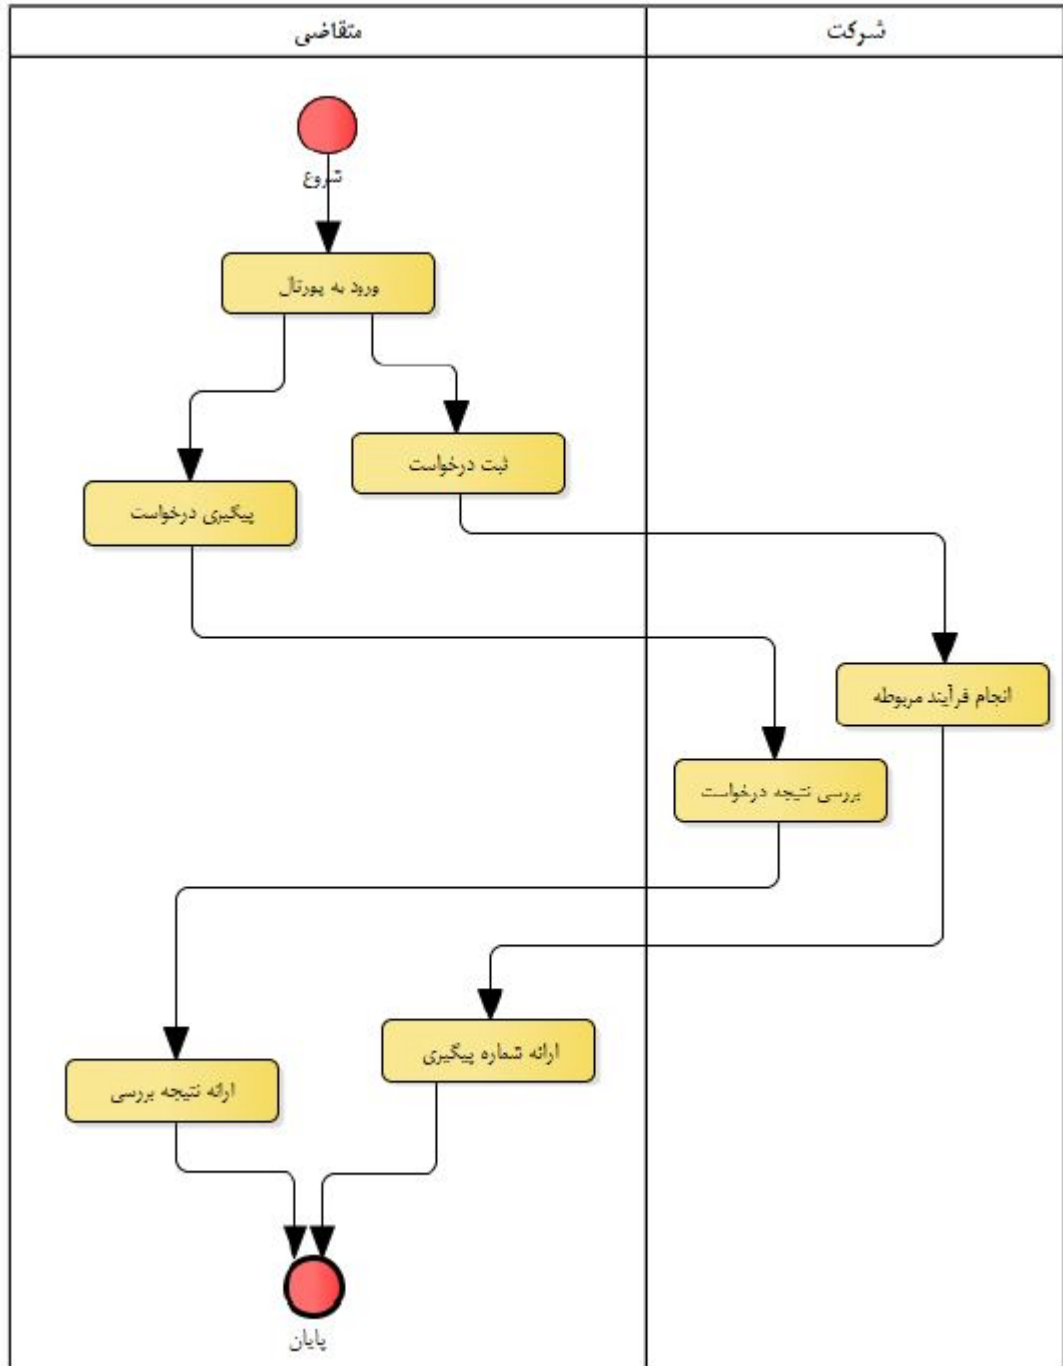

□□□□□□ □□□□□□

سوال 1: آیا نزدیک بودن تأسیسات برق به منزل ما با توجه به میدان مغناطیسی برای ما مخاطره آمیز است؟

طبق دستورالعمل برق میدان مغناطیسی و الکتریکی در سطح فشار متوسط

و فشار ضعیف تأثیری بر زندگی روزمره مردم ندارد

سوال 2 : آیا امکان زمینی کردن سیم ها و تأسیسات برق جهت حذف خطرات احتمالی وجود دارد؟

با توجه به بالا بودن هزینه ها و شرایط جغرافیایی کشور در حال حاضر این امکان وجود ندارد.

سوال 3 : فاصله استان ندارد شبکه برق از منزل چقدر باید باشد؟

طبق دستورالعمل سیم لخت 20kv دو متر و ده و فشار ضعیف یک متر و سی می باشد همچنین کابل خود نگهدار 20kv یک متر و فشار ضعیف 15 سانتی متر می باشد

سوال 4 : آیا باز بودن درب تابلو و نمایان شدن تجهیزات داخل آن برای مردم خطر آفرین است؟

با توجه به برقدار بودن تجهیزات تابلو در صورت باز بودن درب تابلو خطر برقگرفتگی وجود دارد و باید سریعاً به این شرکت اطلاع رسانی گردد.

سوال 5 : آیا می توان روی پایه های برق بنر و پرچم تبلیغاتی نصب کرد؟ .

خیر به دلیل احتمال خطر برقگرفتگی ممنوع می باشد